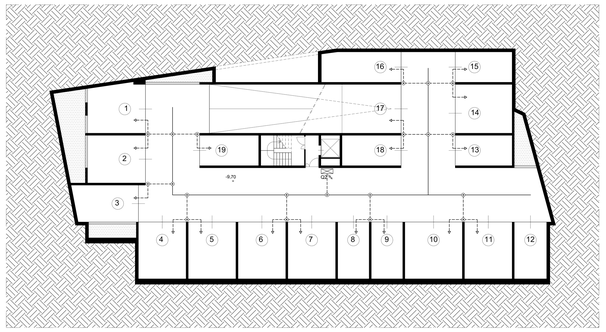

PIANTA A Q= -9,70

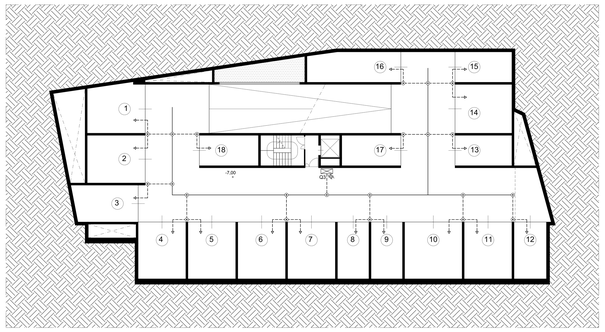

PIANTA A Q= -7,00

LEGENDA

	LINEA ELETTRICA IN CANALE METALLICO
	LINEA ELETTRICA IN TUBAZIONE RK 15
	ALIMENTAZIONE BOX
	CASSETTA DI DERIVAZIONE
	MONTANTE ASCENDENTE
	MONTANTE DISCENDENTE
	QUADRO ELETTRICO DI PIANO
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	QUADRO CONSEGNA ENEL

ABACO SEZIONI

dorsale alimentazione box 1÷....	(2x4+T)
dorsale alimentazione box 1÷....	(2x4+T)
derivazione alimentazione box	(2x2,5+T)

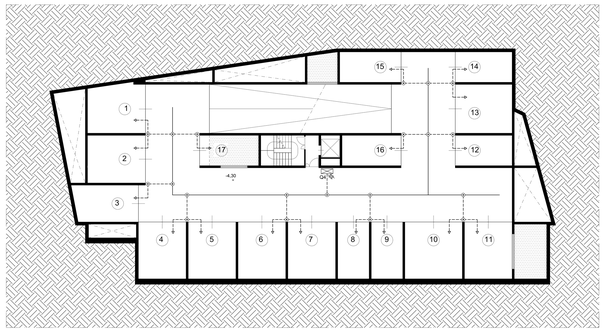

PIANTA A Q= -4,30

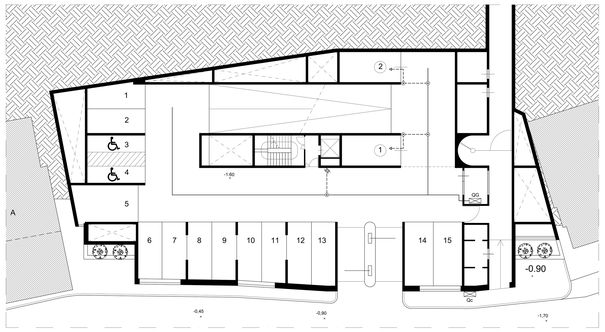

PIANTA A Q= -1,60

Rev.	Note di revisione	Eseguito	Approvato

COMUNE DI POSITANO (SA)

Intervento di realizzazione di un parcheggio con impianto di collegamento meccanizzato alla strada per il cimitero

TAV.: C.1.1040

IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE BOX

Progettista:

Promotore: Gemar s.p.a.

Studio Associato
Architetti Associati
Ing. Gio Batta - Ing. Gio Marco

Disegnato da:	Approvato da:	Data Tav.	2 0 0 8 0 1 0 4
Aggiornato il:	Approvato da:	Formato:	Data: 1:100/1:50 Scala: Rev.

Nome del file: C.1.1040

Ufficio Tecnico Comunale